
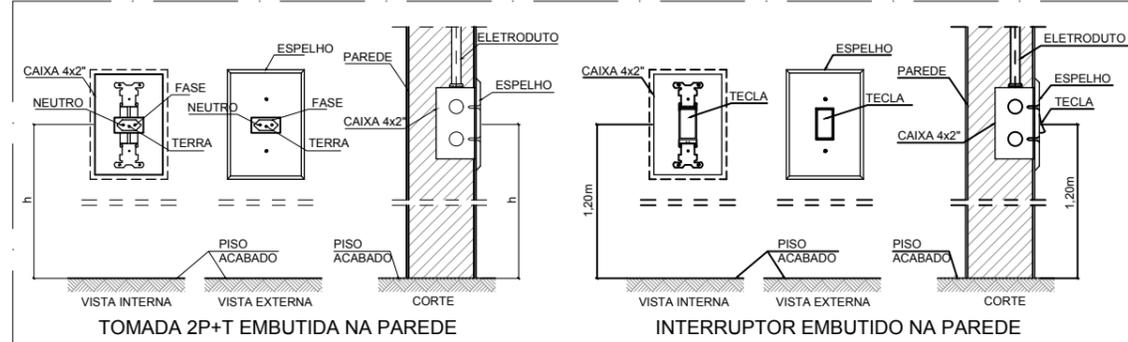






# OBSERVAÇÕES

- NOTA:**  
 1- Os interruptores deverão ter afastamento de 20 cm da porta.  
 2- Cabos deverão ser seguidos conforme especificação do projeto, pois foram dimensionados pelo critério da queda de tensão e capacidade de corrente.  
 3- Dispositivo diferencial residual : de acordo com NBR5410- norma da instalação elétrica . Sensibilidade: IN (corrente diferencial residual nominal; atuação do dispositivo). 30mA função proteção contra contatos indiretos de incêndios  
 4- Os condutores de iluminação e tomadas devem obrigatoriamente serem individualizados conforme NBR 5410.  
 5- Todas as tomadas obrigatoriamente devem conter o condutor de proteção terra.  
 6- Sistema de aterramento adotado tnc até o Q.D.G e tn- após o Q.D.G.

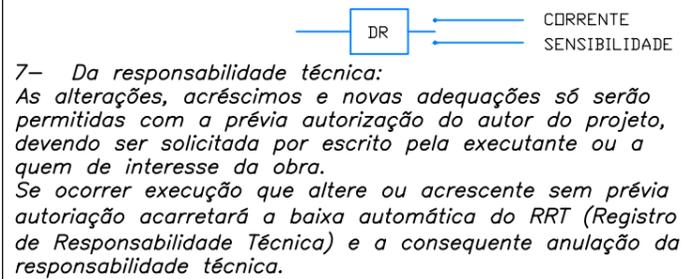

TOMADAS	
TOMADAS	#2,5mm <sup>2</sup> c.t. #2,5mm <sup>2</sup>
TOMADAS	#4,0mm <sup>2</sup> c.t. #4mm <sup>2</sup>
LÂMPADAS	
LÂMPADAS	#1,5mm <sup>2</sup> c.i. #1,5mm <sup>2</sup>

LEGENDA	
	Quadro de distribuição - embutir a 1,50m do piso
	Interruptor simples 1 tecla - 1,10m do piso
	Interruptor simples 2 teclas - 1,10m do piso
	Tomada universal 2P a 0,30m do piso
	Tomada universal 2P a 1,10m do piso
	Arandela h=2,75m com indicação da Potência da Lâmpada e Circuito

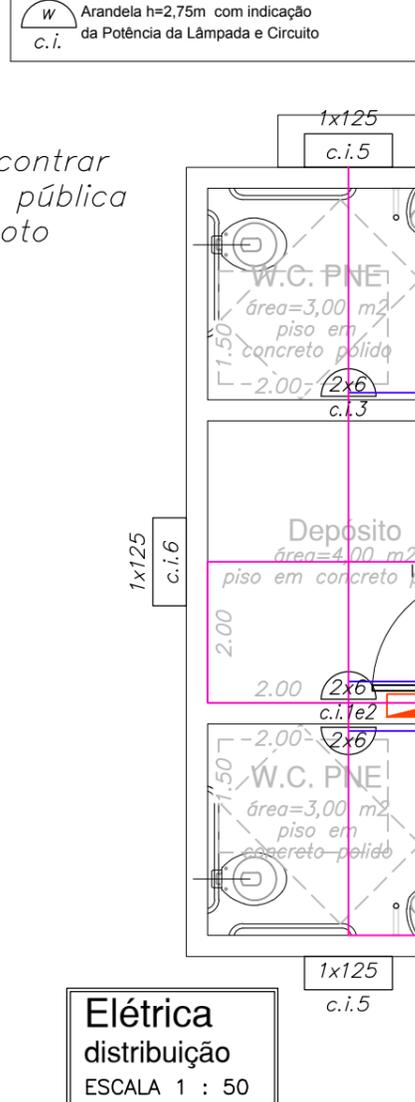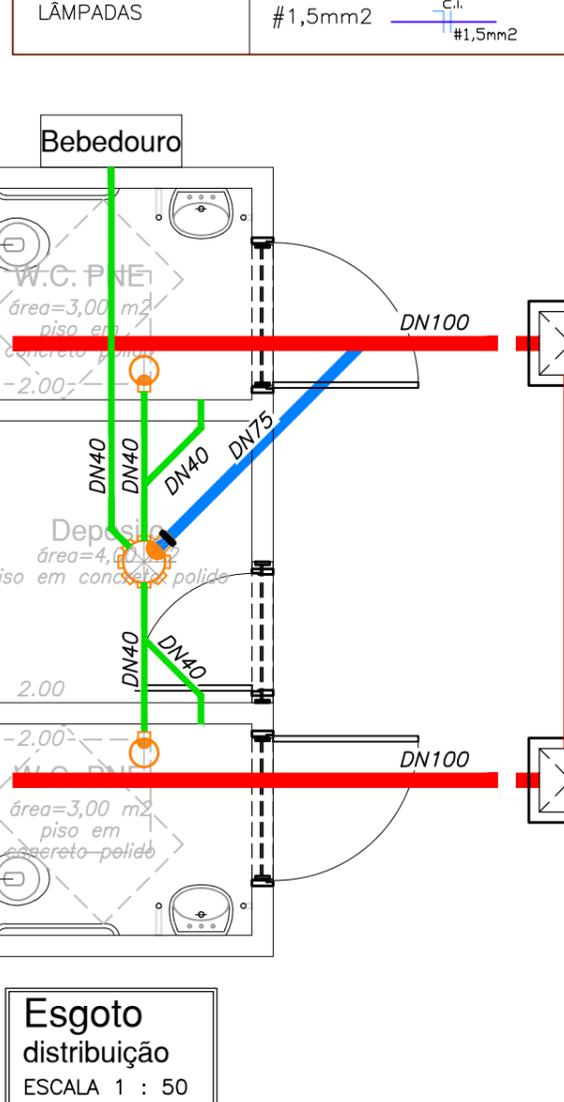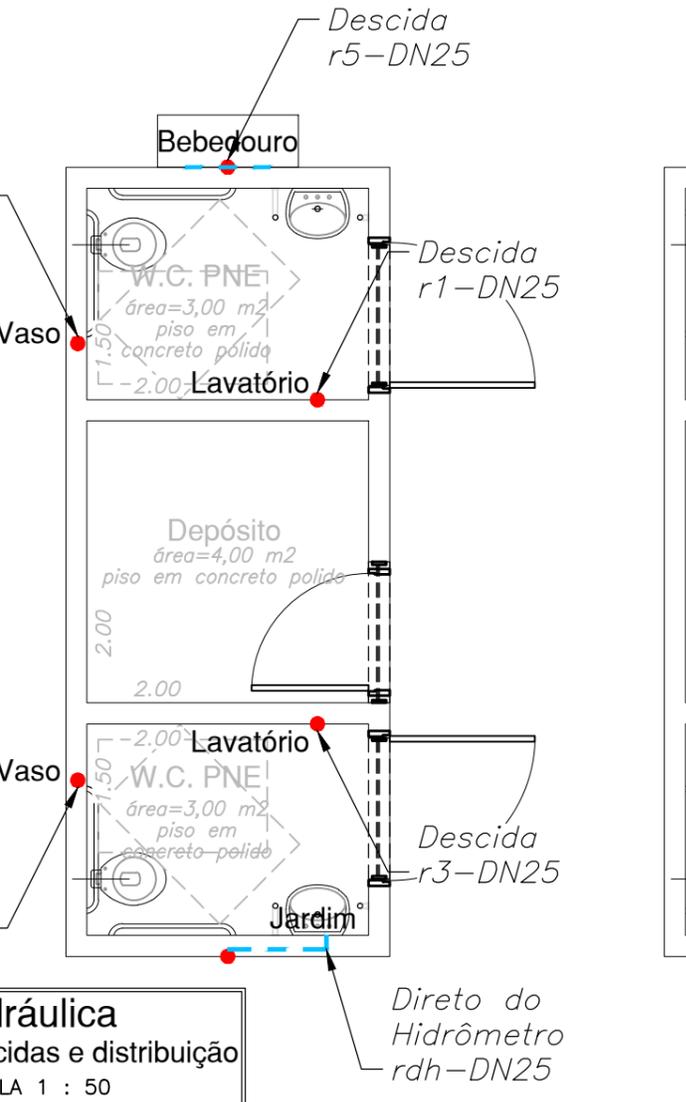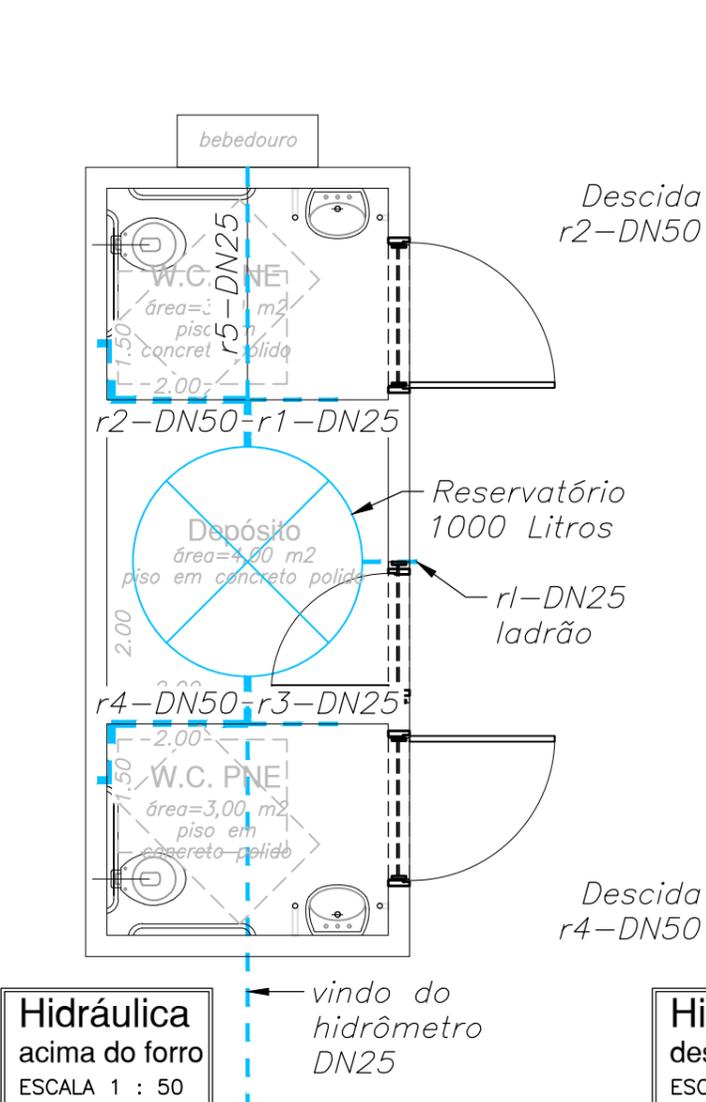

OBJETO:  
 Sistema de Lazer - Unidade de Lazer Esporte e Recreação - Praça Roosevelt - Vila Rennô

LOCAL:  
 Avenida Rennô com as seguimentos planejados das ruas Pedro Pernomian e Caçapava - Praça Roosevelt - Vila Rennô - Lucélia/SP

ASSUNTO:  
 Pantas hidráulica, esgoto e elétrica Sanitários

PROJETO N°:  
**SDM/240108**

ESP: I

REV: 0

FOLHA: 08/08

DATA: Jan/2024

DEMANDA:  
 RRT n°:  
**SI12237045R02CT001**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA**

CNPJ: 44.919.918/0001-04

Avenida Brasil n° 1101 - Centro

Lucélia/SP - CEP: 17780-000

Fone (18)3551 9200

Secretaria de Desenvolvimento Municipal

desenvolvimento@lucelia.gov.br

RESPONSÁVEL ADMINISTRATIVO

**Tatiana Guilhermino Tazinázio**

Prefeita do Município de Lucélia

AUTOR DO PROJETO E RESP. TÉCNICO

**Clayton Arini Teixeira**

Arquiteto - CAU n° A23983-6